

报告日期: 2026-08-26 (周二) | 站点: 企业办公楼 (示例数据) | 生成时间: 2026-08-27 07:00

今日总能耗

4,651 kWh

环比昨日 -3.2% | 同比上周 -5.1%

温度达标率

96.5%

2 个区域超限 (详见第 3 节)

下班后运行

6 台


18:30 后内机运行 | 23:00 后剩 1 台

单位面积强度


0.42 kWh/m²办公面积约 20,000 m²

室外天气: 上海·多云转雷阵雨 | 气温 28-34°C | 相对湿度 65-90% | 西南风 3 级 | 昨日同期 29-35°C (+1°C)

① 24 小时负荷曲线 (含室外温度)

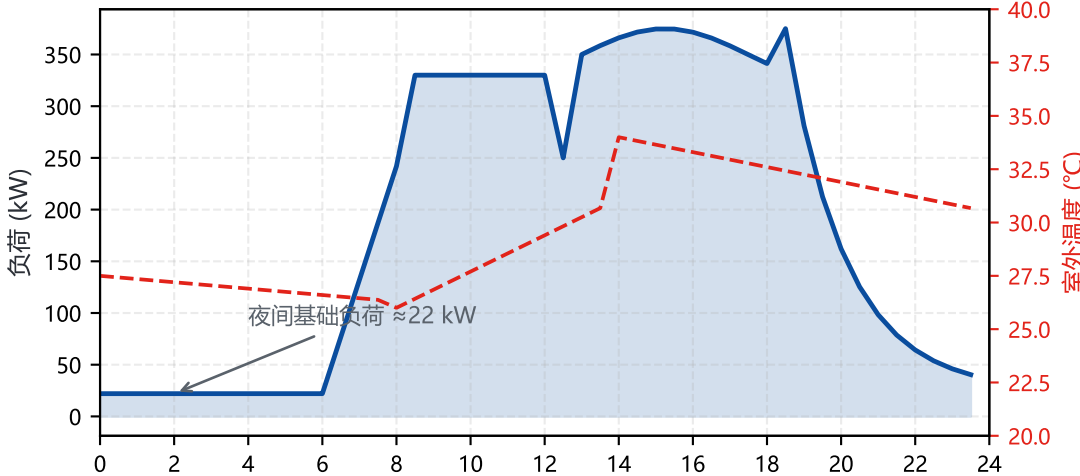


② 今日能耗分布

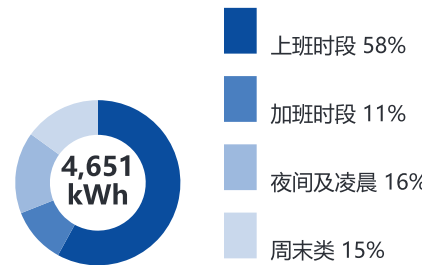

非工作时段合计 ≈ 42%

③ 室内温度状态 (含失控区域标注)

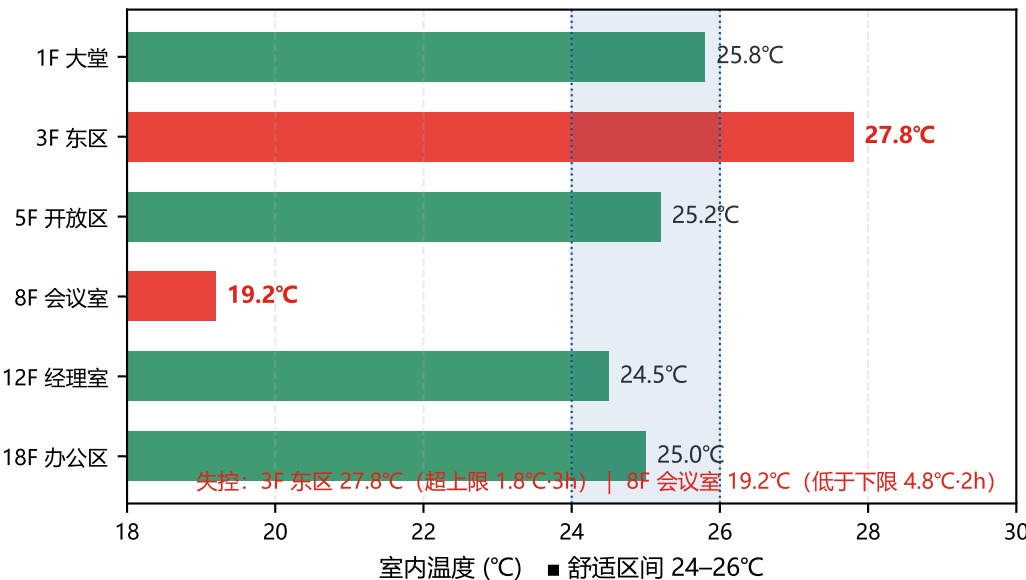

④ 下班关机情况

时间	运行内机区域说明
18:30	12 台 正常过渡
19:00	8 台 含加班区 5 台
20:30	4 台 3F 东区未自动关
22:00	2 台 3F 东区 + 展厅
23:00	1 台 展厅 (开放区域)

异常: 3F 东区 20:30 后未自动关机

⑤ 优化建议 (次日自动验证)

- 将 3F 东区纳入 18:30 自动关机清单 (连续 3 天未关机)，预计日省约 45 kWh;
- 8F 会议室启用午休关机策略 (午间过冷 19.2°C)，兼顾节能与舒适;
- 展厅 23:00 仍运行，启用“夜间开机报警”，自动通知设施人员;
- 今日 14:00 峰值 412 kW，建议明日 13:30 预冷错峰，预计峰值下降约 8%;
- 明日预报降温 3°C，建议将预冷启动时间推迟 30 分钟。